


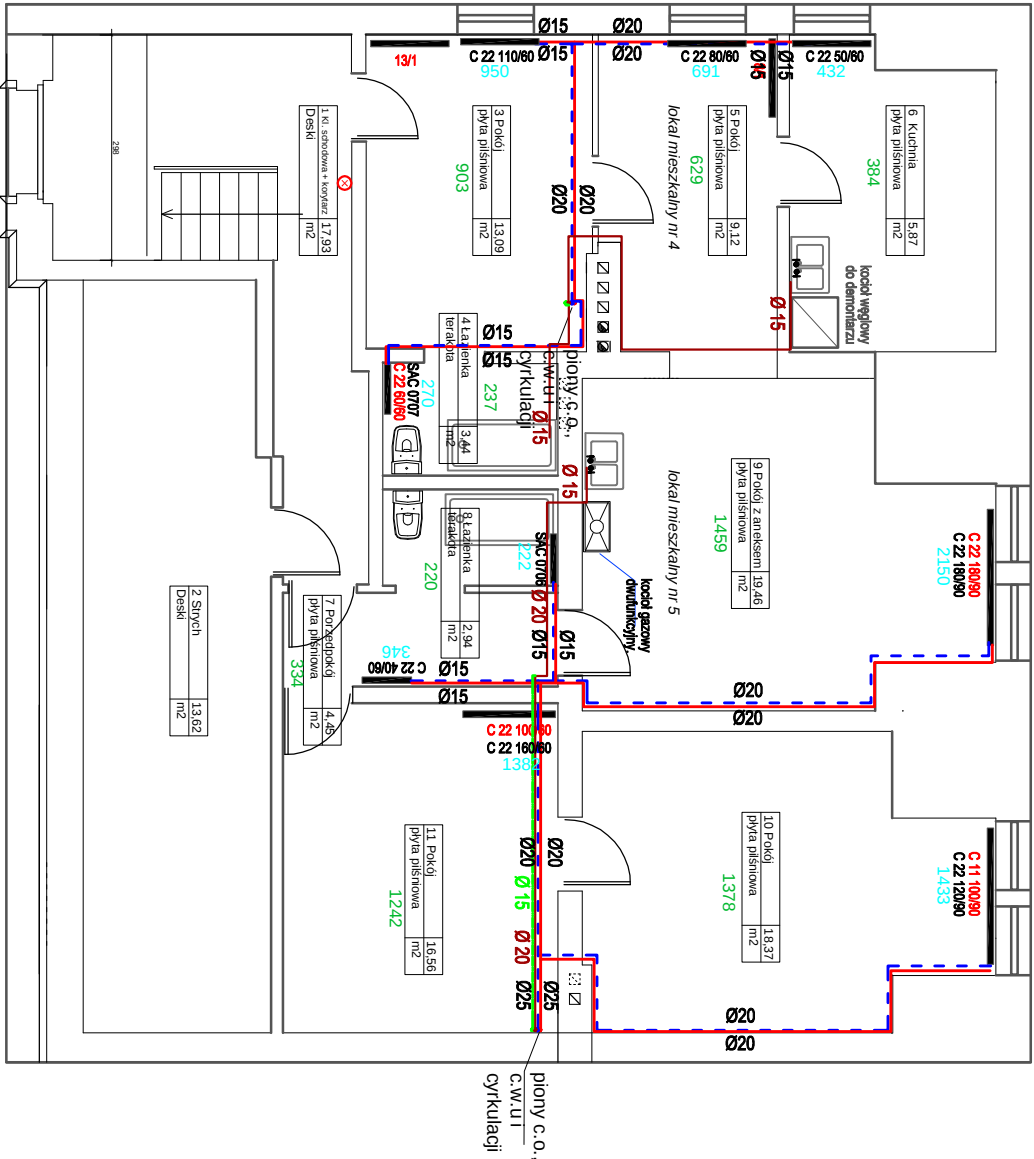

LEGENDA

- C.O. zasilanie
- C.O. powrót
- Z. W. U.
- C. W. U.
- cyrkulacja
- grzejniki
- projektowane/stniejce
- CV 22 160/60/ C 22 160/50
- zapotrzebowanie na ciepło
- moc dobrego grzejnika
- 567 W
- 567 W
- 567 W
- sygnalizator optyczno-akustyczny wycieku gazu

PROJEKTOWANIE I NADZÓR Andrzej Wygonowski Ostróda ul. Wyspiańskiego 44			
Obiekt	Budynek mieszkalny Instalacja c.o. +c.w.u		
Adres	Bartoszyne ul. Starzyńskiego 5		
Inwestor	Wspólnota mieszkaniowa Starzyńskiego 5, 11.200 Bartoszyce	Nr projektu	P-4
Temat	Projekt instalacji c.o. i c.w.u.	Skala	1 : 100
Ryzyk	Rzecz podlega		
Projektant	Andrzej Wygonowski	07. 2020	
Opieka	Andrzej Wygonowski	07. 2020	